



Коррекция теплопроизводительности

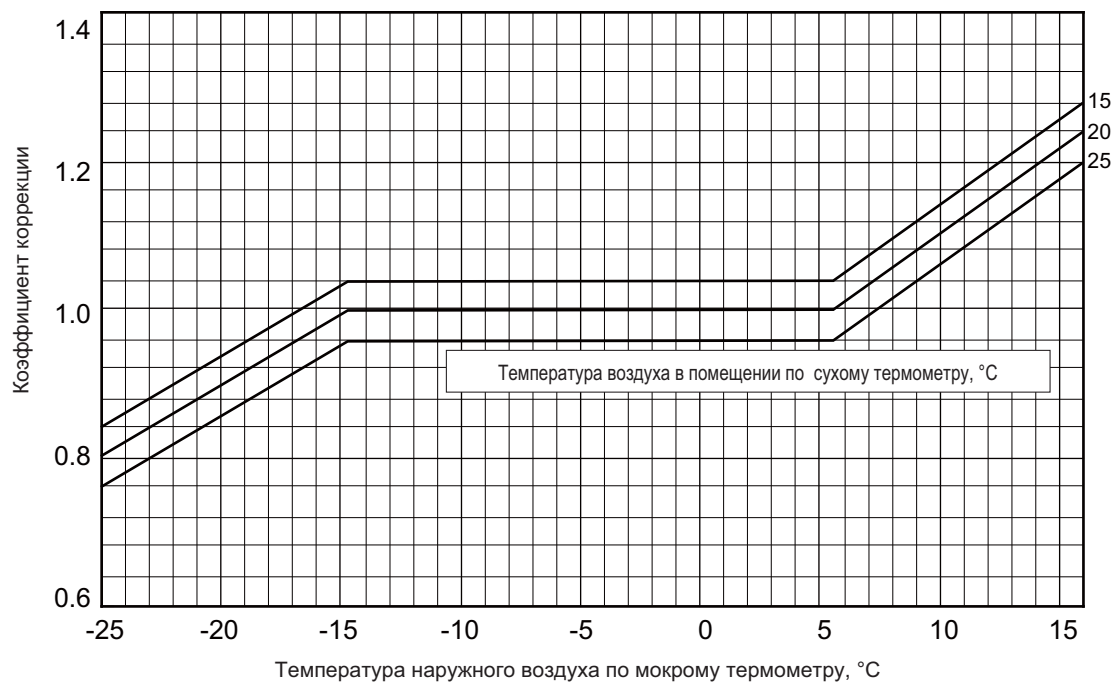

Коррекция потребляемой мощности в режиме нагрева

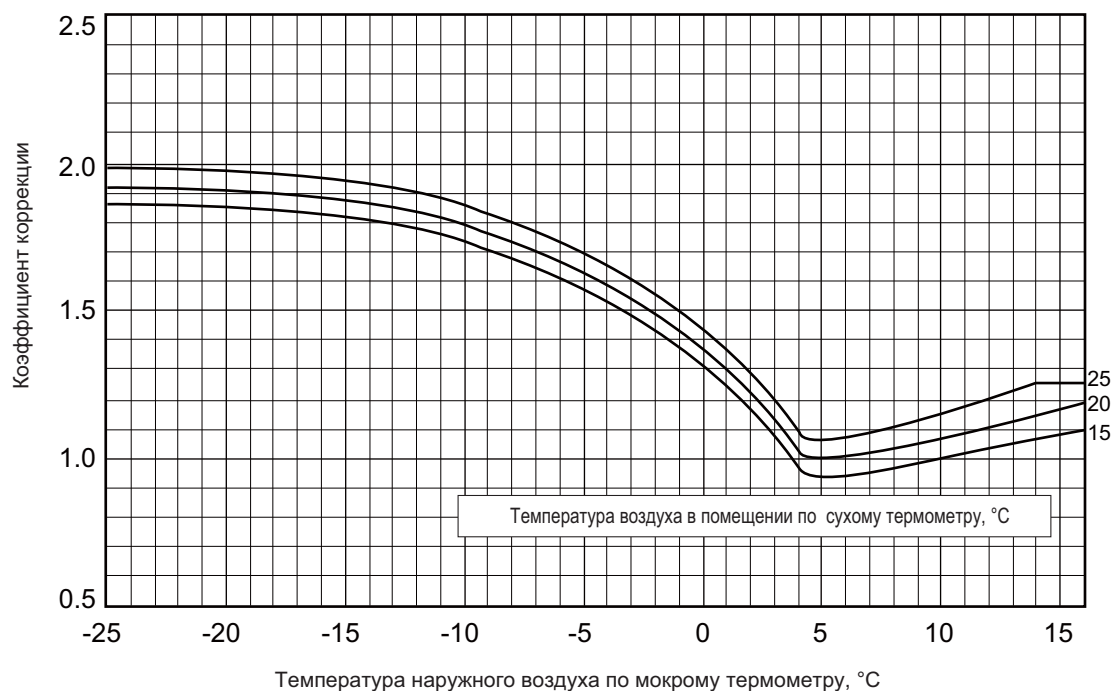

Коррекция производительности по длине фреонпровода (режим нагрева)

PUHZ-HRP71, 100VHA PUHZ-HRP100, 125YHA

Коэффициенты коррекции

Наружный блок	Длина фреонпровода (в одну сторону), м									
	5 м	10 м	20 м	30 м	40 м	50 м	55 м	60 м	70 м	80 м
PUHZ-HRP71VHA	1.00	0.997	0.991	0.985	0.979	0.973	0.970	0.967	0.961	0.955
PUHZ-HRP100VHA PUHZ-HRP100YHA	1.00	0.997	0.991	0.985	0.979	0.973	0.970	0.967	0.961	0.955
PUHZ-HRP125YHA	1.00	0.997	0.991	0.985	0.979	0.973	0.970	0.967	0.961	0.955